


QuickFloor FL | Fliese

QuickTherm

- 1 Fliesen ≥ 10 mm | Naturstein ≥ 15 mm
- 2 QuickFloor FL 7 mm
- 3 Kleber
- 4 QuickTherm Systemplatte + Heizrohr MVR 30 mm
- 5 OSB-Verlegeplatte ≥ 15 mm
- 6 Zusatzwarmedammung ≥ 20 mm
- 7 Randdammstreifen (Trockenestrich)
- 8 ggf. Feuchtigkeitssperre (Verbund zum Untergrund)

≥ 72 mm

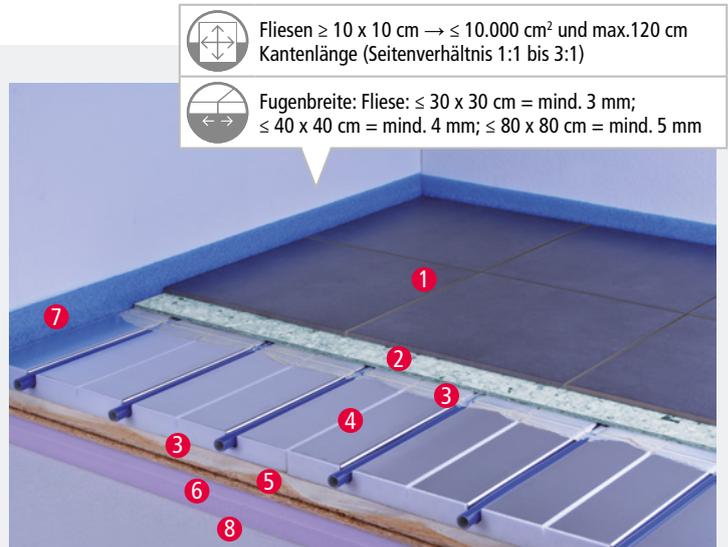

Mit Zusatzwarmedammung

	1,25 m ² K / W	Mindestwarmeleitwiderstand gegen unbeheizte Raume / Erdreich nach DIN EN 1264 erfullt		~ 10 kg / m ² ohne Bodenbelag	Kategorie			
	0,70 W / m ² K			$\leq 2,0$ kN / m ²		EN 1991	EN 1991/NA	SIA 261
	14 dB	Richtungsweisender Wert nach DIN 4109 auf Massivdecken		$\leq 2,0$ kN Einzellast		✓ A	✓ A2 A3	✓ A1
						—	✓ B1 D1	—
						—	—	—

- Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4).
- Holzbalkendecken mussen verwindungssteif und durchbiegungsfrei sein
L/500 = bei einer Stutzweite von z. B. 5 m betragt die zulassige Durchbiegung 1 cm
- Eine Bauwerksabdichtung gema DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden, ansonsten auf den Rohboden auszufuhren.
- Schuttung (lose und gebundene) zum Ausgleich nicht zulassig.
- Systemelemente / Materialschichten vollflachig miteinander und auf den Untergrund verkleben.
- Fliesen im kombinierten Verfahren mit MAPEI Elastorapid Kleber und Fugmortel Ultracolor Plus verlegen.
- Eine Zusatzwarmedammung ist empfehlenswert fur Erdgeschoss bzw. Keller und bei groeren Aufbauhohen.
- Bei einer Aufbauhohe von 20 – 60 mm XPS DEO (z.B. Styrodur) gelten folgende Druckbelastungen:
ab 20 mm: 200 kPa
ab 30 mm: 300 kPa
ab 40 mm: 500 kPa
- Die Angaben der zulassigen Einzellast (Qk) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm² (Druckstempel $\varnothing = 5$ cm).
Bei Rohrtrassen ab 15 cm Breite ist eine gesonderte Lastverteilerschicht (mind. 18 mm) auf der Zusatzdammung notig. (Hinweise \rightarrow D1000 u. M1010)
Rohrtrassen max. 30 cm mit gebundener Schuttung auffullen. Ab 10 cm Breite mit einem 1 mm dicken Blech abdecken.

Leistungstabelle

Bodenbelag	Raumtemperatur	Heizwassertemperatur							
		30°C		35°C		40°C		45°C	
		W / m ²	OFT	W / m ²	OFT	W / m ²	OFT	W / m ²	OFT
Bodenbelag $R_{\lambda,B} = 0,00 \text{ m}^2 \text{ K} / \text{W}$ Fliesen	20 °C	41,0	23,8	62,2	25,8	83,2	27,7	104,3	29,7
	24 °C	23,6	26,2	45,2	28,2	66,4	30,1	87,4	32,1
Bodenbelag $R_{\lambda,B} = 0,015 \text{ m}^2 \text{ K} / \text{W}$ Fliesen	20 °C	38,1	23,5	57,8	25,4	77,4	27,2	97,0	29,0
	24 °C	21,9	26,0	42,1	27,9	61,8	29,7	81,4	31,5

W / m² – Heizleistung des Systems
OFT – Oberflächentemperatur

Montage



Musterverlegeplan

